

# 架け橋

天草広域連合議会議員

ごみ処理施設・処分場等の

先進地研修を実施

(平成27年10月14日～16日)



▲藤ヶ谷清掃センターにて（大分県別府市）

天草広域連合議会では、現在、新ごみ処理施設建設計画に基づいて、実現に向けた取り組みが進む中、別府市及び都城市に建設されたごみ処理関連施設と、今年8月に再稼働した鹿児島川内原子力発電所が管轄区域に位置する薩摩川内市消防局において視察研修を実施しました。

(詳細は2ページ)

## 主な内容


- 天草広域連合議会 先進地研修 …………… 2
- 新ごみ処理施設整備事業の進捗状況について …… 3
- 消防・防災フェア2015開催 …………… 4
- 松島地区清掃センター社会科見学ほか …………… 6

2015.12

第32号

# 新ごみ処理施設整備事業の 進捗状況について

—事業計画説明会を開催—



有明町須子地区及び赤崎地区において、それぞれ10月27日と29日の2日間、須子地区コミュニティセンター、赤崎地区コミュニティセンターを会場として新ごみ処理施設整備事業計画説明会を開催しました。

これは、現在の進捗状況や今後のスケジュールなどについて、建設予定地である地域において、事業への理解を深めていただくことを目的として実施したものです。

説明会には、両日合わせて61人の出席があり、中村広域連合長より「新施設の完成予定は7年後となりますので、事業に対するご理解、ご協力をお願いします」とあいさつ。質疑では「通学路であるため児童生徒の安全確保を」、「年末年始など渋滞しないようにしてほしい」などのご意見をいただきました。数々のご意見をもとに、来年3月をめどに施設建設に関する覚書の締結に向けての準備を進めていく予定です。

なお、地元区長等で組織する新ごみ処理施設連絡協議会（川口会長、委員15人）も本年4月から10月までに3回開催しており、今後も施設の建設などについて引き続き協議を進めていきます。

進捗状況については、これからも随時お知らせしていくこととしておりますので、ご理解、ご協力をお願いします。



▲須子地区説明会の様子

## 事業スケジュール(予定)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
●→ 地元説明			●→						
	← 測量・地質調査・用地取得等 →								
	← 環境影響評価 →								
				← 土地造成・搬入道路工事 →					
							← 本体工事 →		

# 天草広域連合議会 先進地研修

## ごみ処理施設を視察研修

### 最新の設備・技術、 環境への配慮

天草広域連合議会議員が視察研修した藤ヶ谷清掃センター（大分県別府市）と高崎最終処分場（宮崎県都城市）は、新ごみ処理施設連絡協議会も視察した施設です。


藤ヶ谷清掃センターでは、施設概要や焼却施設方式の決定等の経過説明、施設内の視察をとおして、最新の設備・技術

導入の重要性を認識しました。また、高崎最終処分場については、民家に隣接しているものの焼却灰等の飛散や臭いが感じられず、屋根付きの処分場方式が非常に有効であることを確認することができました。



▲高崎最終処分場にて（都城市）

## 緊急時に 即座に正確な情報伝達を

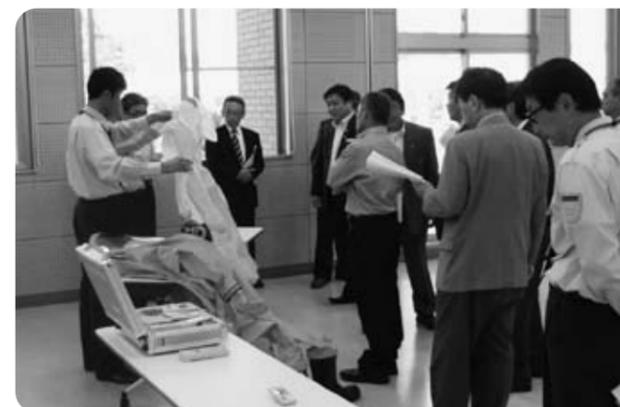

▲薩摩川内市消防局にて

天草地域の南端から約40kmに位置し、今年8月11日に再稼働した川内原子力発電所を管轄する薩摩川内市消防局（鹿児島県）を訪れ、万が一の原発事故に対応する消防活動について研修し、市町村から正確な情報を即座に住民に伝達することが最も重要であることを改めて認識しました。

設置はもう  
お済みですか？

# 住宅用火災警報器


天草広域連合火災予防条例第29条の3（住宅用火災警報器の設置及び維持に関する基準）に基づき住宅用火災警報器の設置及び維持・管理が義務付けられています。設置場所などは、下記の図を参考にしてください。

住宅用火災警報器とは  
どんなもの？




- 火災により発生する煙などを自動的に感知し、警報音や音声で、火災を早期に知らせる器具です。
- ほとんどのものが、天井、壁にネジや引っ掛けフックなどで簡単に取付けることができます。
- 電源は、電池タイプやコンセントからとるタイプがあります。

設置する場所はどこ？

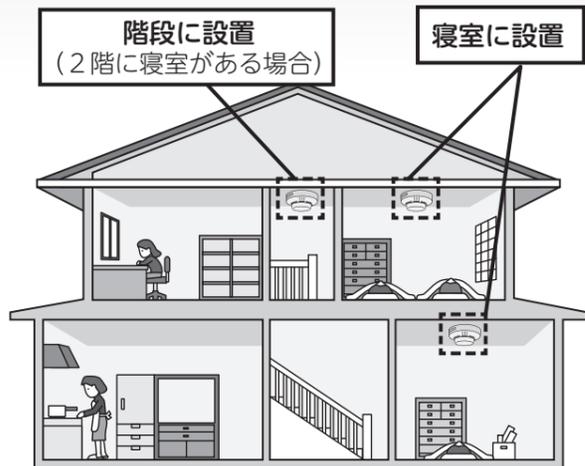

取付ける位置はどこ？

天井取付の場合



壁面取付の場合



## ■作動点検のポイント

- 住宅用火災警報器にある「ボタンを押す」あるいは「引きひもを引く」ことで警報音がきちんと鳴るか確認しましょう。
- 点検の際は、実際の警報音がどんなものか家族で確認しましょう。
- 「電池を交換した時」「お手入れをした後」「長期間留守にして戻った後」に、きちんと作動するか点検すれば安心です。



## 混合油やガソリンの 購入は携行缶で！

市販されている混合油缶やオイル缶の容器には、使い切りを前提として製造されているものがあり、繰り返しの使用には耐えられない恐れがあります。

危険物の運搬を目的とした容器は、消防法令で定める運搬容器の基準に適合した容器でなければなりません（消防法第16条）。ガソリンスタンドで混合油やガソリンを購入する際は「試験確認済証」又は「UNマーク」の付いた金属携行缶を使用しましょう！



▲金属携行缶



▲試験確認済証



▲UNマーク



※混合油やガソリンは、灯油用ポリ容器での運搬もできません。

# 消防・防災 フェア2015 開催

平成27年10月31日㊥、天草広域連合消防本部を会場として、消防・防災フェア2015を開催しました。

当日は天気にも恵まれ、家族連れなど500人を超える皆様が来場し、住宅用火災警報器の適切な設置や維持管理の方法と、防災用品等の展示を行ったほか、消防車両の展示、ミニ消防車やはしご車の体験乗車、消火器の取り扱い方や緩降機を使用した避難等の体験と濃煙体験並びに救急法指導などを通じて防火防災に対する意識の高揚を図りました。



▲消火器の取り扱い方



▲ミニ消防車乗車体験

午後からは第16回屋内消火栓操法大会が、天草管内の事業所から男子の部14チーム、女子の部6チームが参加し開催されました。

本大会は、自衛消防隊員としていかなる状況下においても、安全・確実・迅速に行動できるように定められた屋内消火栓操法の基準に沿って、初期消火を行うための技術練磨と防火意識の高揚を図ることを目的として、隔年ごとに開催しています。

各事業所とも仕事の合間に訓練を行い、その成果を十分に発揮しました。

大会結果は次のとおり。

### 【男子の部】

- 優勝 特別養護老人ホーム 翔洋苑
- 準優勝 ヤマハ天草製造株式会社
- 第3位 天草市役所 牛深支所

### 【女子の部】

- 優勝 特別養護老人ホーム 新和苑
- 準優勝 天草市役所
- 第3位 天草市立 河浦病院



▲開会式の様子



▲操法の様子

## 松島地区清掃センター 社会科見学



姫戸小学校4年生16名の社会科授業の一環として、松島地区清掃センター施設内の見学をしました。



◎家庭から出るごみの種類・清掃センターでの処理方法、資源物の分別、処理の流れなどを子どもの目線から熱心に見学していました。今後も、社会科見学の一環として清掃センターの施設見学が予定されています。施設の見学を通じ、ごみの分別により一層の興味をもってもらいたいと思います。

## 廃プラスチック類のべール品 (プラスチック類を梱包したもの)の 検査が実施されました

平成27年度の結果は合格判定Bランクでしたが、まだまだ、異物・禁忌品(乾電池など)、汚れたままのプラスチック類が多く混入していました。

判定結果に応じて再商品化合理化拠出金(リサイクル費用の抑制貢献度に応じ算出される資金)が「市町村への資金拠出制度」に基づき配分されています。

判定がAランクになると拠出金の配分額も増え、ごみ処理に係る費用に充当する事が出来るようになりますので、これからもごみの分別にご協力をお願いします。



## ～お知らせ～

「物品購入等・役務」の指名競争入札(見積り)参加資格審査申請への参加申込《平成28年度追加》を受け付けます。

■受付期間＝平成28年2月1日㊟～同29日㊟。

■有効期間＝平成28年4月1日～同29年3月31日(1年間)。

■申込方法＝総務企画課に備え付けの申請書に必要事項を記入し、総務企画課財務監理係へ郵送または持参してください(申請書は、ホームページからも取得できます)。

### 【問合せ先】

天草広域連合総務企画課  
財務監理係  
TEL(0969)24-3188



## 天草広域連合

〒863-0001 熊本県天草市本渡町広瀬1687番地2  
事務局：TEL(0969)24-3188 FAX 24-2726  
消防本部：TEL(0969)22-0119 FAX 24-3229  
中央消防署：TEL(0969)22-3376 FAX 22-3567

再生紙を使用しています。