



▲御所浦保育所の子どもたちと

熊本県防災消防航空隊と 合同訓練を実施しました

(詳細は2ページ)

主な内容

- 天草広域連合議会…………… 2
- 防災消防ヘリコプター合同連携訓練など…………… 2・3
- 本渡地区清掃センターからのお願い…………… 4
- 容器包装リサイクル法による資源物など…………… 5
- ごみ処理施設の排ガス・水質分析結果など…………… 6
- 第7回天草地域幼少年婦人防火大会を開催…………… 8

2016.9

第35号

天草広域連合議会

平成28年8月31日に開催された第3回定例会で、次の議案等について審議され、原案可決されました。

- 繰越明許費繰越計算書の報告について
- 天草広域連合付属機関設置条例の一部を改正する条例について
- 平成28年度天草広域連合一般会計補正予算（第2号）

防災消防ヘリコプター合同連携訓練

平成28年8月3日㊦、熊本県防災消防航空隊と合同で、八代海域での地震による津波発生を想定した合同訓練を実施しました。

今回の訓練は、情報収集、海上の要救助者救出及び災害対策本部職員の現地投入等、迅速的確な消防活動を行うために熊本県防災消防航空隊と連携強化を図ることを目的として、御所浦町横浦島沖の海上及び御所浦町嵐口漁民グラウンドで行い、熊本県消防防災航空隊（防災消防ヘリ～ひばり）と天草消防からは警防課、特別救助隊及び御所浦分署（消防救急艇～ごしょうらⅢ）が参加しました。

周囲を海に囲まれた天草地域では、津波が発生すると甚大な被害の発生が予想されるため、有事の際円滑な活動ができるよう今回の訓練を今後十分に活かしたいと思います。



第45回全国消防救助技術大会に出場しました!

平成28年8月24日㊤、愛媛県松山市において第45回全国消防救助技術大会が開催され、天草広域連合消防本部からは、水上の部で、水中検索救助(※1)に4名、複合検索(※2)に1名、合計5名が出場しました。

熊本地震の影響のため、7月からの短い訓練となり、厳しい状況下ではありましたが、それぞれ優秀な成績を収め、天草消防の救助技術レベルの高さを証明しました。

※1…水中検索救助


4人1組で第一泳者が水面を、第二泳者が水中をそれぞれ検索し、水没している要救助者を発見して水面へ引き揚げた後、第三泳者と第四泳者が協力して対岸の救出地点まで搬送、救助する連携訓練種目。

※2…複合検索

マスク、スノーケル、フィンを着装し、スノーケリングで障害物(救命浮環)を突破しながら水中に沈められたリングを検索して引き揚げる、水中の行方不明者の搜索を想定した基礎訓練種目。



◀複合検索で
入賞した
益田大成消防士

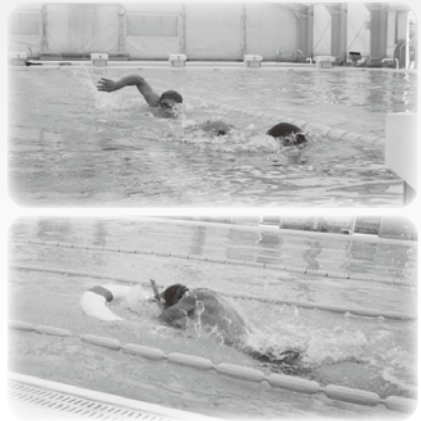

第11回少年消防クラブ親善球技大会を開催しました

第11回少年消防クラブ親善球技大会が上天草地区は7月26日㊤に大矢野町で、天草地区は7月27日㊤に河浦町でそれぞれ開催されました。この大会は毎年少年消防クラブ相互の親睦と融和を図ることを目的として、天草地域幼少年婦人防火委員会の主催で開催しています。

上天草地区大会では7つの学校からソフトボールの部に6チーム、ビーチボールバレーの部に8チーム、139名が参加し、天草地区大会では6つの学校からソフトボールの部に4チーム、ビーチボールバレーの部に10チーム、143名が参加し熱戦が繰り広げられました。

大会の結果は次のとおり。

上天草地区

【ソフトボールの部】

優 勝 中北小学校少年消防クラブ(レジェンド中北)
準優勝 姫戸小学校少年消防クラブ(姫戸小モンキーズ)
3 位 上小学校少年消防クラブ(上小ジャパン)
敗者復活優勝 中南小学校少年消防クラブ(ソフトクリーム中南)

【ビーチボールバレーの部】

優 勝 中北小学校少年消防クラブ(中北VBC)
準優勝 中南小学校少年消防クラブ(元気よすぎチーム)
3 位 登立小学校少年消防クラブ(登立BVC)
敗者復活優勝 維和小学校少年消防クラブ(維和小)



天草地区

【ソフトボールの部】

優 勝 牛深小学校少年消防クラブ(牛深小)
準優勝 河浦小学校少年消防クラブ(河浦小)
3 位 新和小学校少年消防クラブ(SC新和)
4 位 御所浦小学校少年消防クラブ(御所浦小)

【ビーチボールバレーの部】

優 勝 牛深小学校少年消防クラブ(牛深小)
準優勝 久玉小学校少年消防クラブ(ドラゴンズ)
3 位 久玉小学校少年消防クラブ(ファイターズ)
敗者復活優勝 新和小学校少年消防クラブ(BBC新和)



本渡地区清掃センターからのお願い

〈ごみの持ち込みについて〉

近頃、清掃センターへごみを持ち込まれる一般車両が増加し、渋滞が続いております。

ごみの減量化・資源化のため、きちんと分別をして、出来るだけ各地区のごみステーションへ出してください。



〈ごみの出し方について〉


当センターの可燃ごみ処理施設の焼却炉は、流動床式を採用しているため、ブルーシートやビニールなどを長いまま投入すると、ごみを炉の中に供給する装置に巻付きトラブルの原因になります。

可燃ごみを袋に入れて出す場合は、長いもの・広いものは縦横30cm以内に切ってから袋に入れて下さい。


■可燃ごみピットから出て来た長尺ものの例




◀ブルーシート

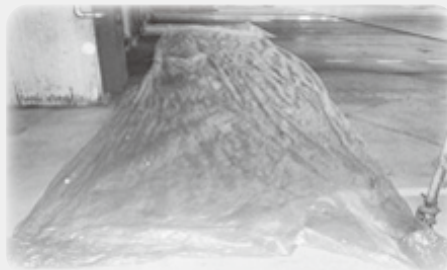

◀長尺ビニール

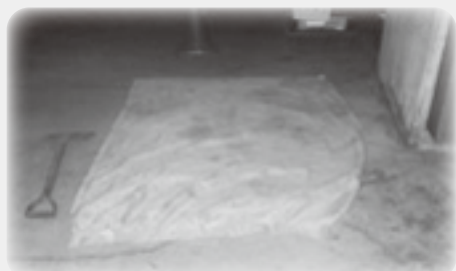

◀カーテン

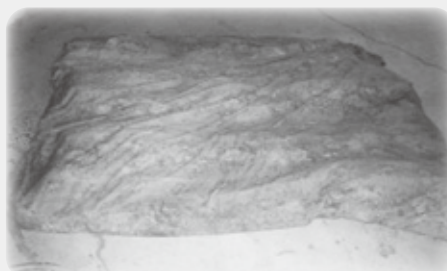

◀こたつ布団

平成27年度 容器包装リサイクル法による資源物

関係市町から集められたカレット（無色・茶色・その他のガラスビン）と廃プラスチック（洗ってある食品包装袋他）を、法律に基づく再資源化の原料として本渡・松島地区清掃センターから搬出しています。

容器包装に係る資源物は、すべて再商品化されますので、ビン類・廃プラスチック類はきれいに洗って出すことが引取条件となっています。特に廃プラスチックは、選別に手間がかかるため、分別することは大変重要です。毎年品質検査が実施され、合格しなければ再調査の対象となり、それでも品質が悪かった場合、引取されなくなります。

再資源化がより効率的、効果的に実施されますよう皆様のご協力をお願いします。

平成27年度容器包装に係る排出量は次のとおりです。

(単位/t)

品 目	本渡地区清掃センター	松島地区清掃センター	合 計
カレット(無色)飲料用無色透明のビン類	112.67	29.82	142.49
カレット(無色)飲料用茶色のビン類	152.24	48.91	201.15
カレット(無色)飲料用他緑色等色つきのビン類	30.88	0.00	30.88
廃プラスチック類(食品包装品など)	236.76	32.82	269.58
総 合 計	532.55	111.55	644.10

★各地区の清掃センターでは、資源物の搬入から分別、再資源化の原料として搬出されるまでの工程を実際に見学することができます（見学には事前連絡が必要です）。

【連絡先】■本渡地区清掃センター ☎0969-23-1991 ■松島地区清掃センター ☎0969-57-0161

新ごみ処理施設整備計画についての説明会を随時開催

5月9日㊦の正副広域連合長会議において、有明地区での新ごみ処理施設建設断念を決定し、天草広域連合議会をはじめ、地元振興会長等で組織する新ごみ処理施設連絡協議会（会場：須子コミュニティセンター、14人出席）、有明町全域の区長及びまちづくり協議会（会場：有明町民センター、52人出席）、地元の須子地区、赤崎地区の地域住民（会場：須子体育館、55人出席）などの関係者に対し説明会を開催しました。

須子地区、赤崎地区の地域住民への説明会では、「これまで期待していただけに残念ではあるが、地域振興策について考慮していただきたい」などの要望がありました。

新ごみ処理施設整備計画については、白紙となりましたが、現在、稼働している施設も老朽化が進んでいるため、今後も引き続き関係市町と整備計画について協議し、新たな建設候補地の選定に取り組みます。



▲ 5月26日の住民説明会（須子体育館）

平成27年度 ごみ処理施設の排ガス・水質分析検査結果を公表

天草広域連合では、天草市（牛深、御所浦、天草、河浦を除く）、上天草市及び苓北町のごみ処理を行っています。市町で収集・運搬されたごみは、本渡地区清掃センター（天草市楠浦町）、松島地区清掃センター（上天草市松島町）で焼却され、その焼却灰は、現在民間の一般廃棄物最終処分場（菊池市内）に埋め立て処分しています。施設では、環境に影響を与えるとされる物質の検査を定期的に行い、国が定めた基準内にあるか確認しながら運営することで周辺環境の保全に努めています。

平成27年度の分析検査結果については、次の表のとおり全項目が基準内にありました。今後も適正な施設の管理運営に努めてまいります。

■本渡・松島地区清掃センターの排ガスの分析検査結果

測定月	検査項目	本渡地区清掃センター				松島地区清掃センター			単 位
		1号炉	2号炉	3号炉	排出基準	1号炉	2号炉	排出基準	
H27. 9月 ～ H28. 3月	ばいじん	0.01	0.02	0.01	0.15以下	0.02	0.01	0.15以下	g/Nm ³
	塩化水素	4	8	8	700以下	43	10	700以下	mg/Nm ³
	窒素酸化物	26	34	46	250以下	70	56	250以下	ppm
	硫黄酸化物	1.0	1.0	1.0	162以下	12.5	8.5	75以下	Nm ³ /H
H27.7月	ダイオキシン類	0.17	0.11	0.037	5以下	0.21	0.13	5以下	ng-TEQ/Nm ³

※排出基準は、施設規模で異なります。

■新白洲一般廃棄物最終処分場の水質分析検査結果

①放流水の分析検査結果（H27.4～H28.3 毎月測定）

検査項目	年間平均 分析値	排出基準	単 位
PH(水素イオン濃度指数)	6.9	5.8～8.6	—
BOD(生物化学的酸素要求量)	1.0	60以下	mg/ℓ
COD(化学的酸素要求量)	2.7	90以下	
SS(浮遊物質質量)	1.0	60以下	
大腸菌群数	0	3000個以下	個/cm ³

②ダイオキシン類の測定結果（H27.7）

採取種別	分析値	基 準	単 位
地下水	0.0018	環境基準 1以下	pg-TEQ/ℓ
原 水	0.000039	—	
放流水	0.000021	排出基準 10以下	

用語の説明

ばいじん	ダストと呼ばれる小さなチリ。燃料等の焼却に伴い発生する、いわゆる「すす」。				
塩化水素	プラスチック・塩化ビニル系の燃焼によって発生する刺激臭のある気体。自然には火山活動などで発生する。				
窒素酸化物	NOx。工場等からのばい煙や、自動車排出ガスにも含まれる。				
硫黄酸化物	石油や石炭など硫黄分が含まれる化石燃料を燃焼させるときに発生する。自然界においても火山ガスなどに含まれる。				
ダイオキシン類	塩素を含む物質の不完全燃焼などで生成される毒性の強い物質。山火事や火山活動など自然現象によっても発生する。				
P H	物質の酸性、アルカリ性の度合いを示す数値。PH=7 の場合は中性、値が小さいほど酸性が強く、逆に値が大きいほどアルカリ性が強い。				
BOD	水中の有機物などを酸化分解のために微生物が必要とする酸素の量を表したもので、値が大きいほど、その水質は悪いといえる。				
COD	水中の被酸化性物質質量を酸化するために必要とする酸素量を表したものの。				
S S	水中に浮遊する粒径2mm以下の不溶解性物質の量。				
大腸菌群数	大腸菌をはじめとする細菌の数。水の汚染レベルの指標として早い時期から使用されている。				
ppm	100万分の1の単位	ng	10億分の1グラムの単位	pg	1兆分の1グラムの単位

※年度別検査結果及び月別検査結果は、天草広域連合ホームページ <http://amakusa-kouikirengo.or.jp/> に掲載していますのでご覧ください。

平成27年度 資源物売却益

関係市町（天草市・上天草市・苓北町）から集められた資源物は、本渡・松島地区清掃センターで選別され、有価物として売却をしています。分別＝売却益につながります。皆様のご協力で多くの資源物が再生されて、新しく製品として生まれかわります。一つ一つの力で大きな売却益が出ることから、今後も皆様のご協力をお願いします。

資源物売却益は、関係市町に毎年度還元しています。

（●天草市：17,933千円●上天草市：3,994千円●苓北町：2,192千円）合計24,119千円

収集された資源物の売却額は次のとおりです。

本渡地区清掃センター

資 源 物 品 目	資源物売却量 (単位/t)	資源物売却額 (単位/円)
古紙・古布類（新聞・雑誌・ダンボール類・古着類）	1,511.40	9,959,000
空缶類（スチール缶・アルミ缶）	87.21	5,056,000
生活金物類（鍋・釜・やかん・フライパン・金ボウル他金属製調理器具等）	24.86	313,000
ペットボトル	93.43	2,119,000
発泡スチロール（白色トレイ・保冷用白色発泡スチロール他）	12.66	1,094,000
小形家電製品類（携帯電話・ACアダプター・コード類・その他家電製品類）	7.56	822,000
生きビン（リターナブルビン：ビールビン〔中ビン、特大ビン〕・酒一升ビン）	10.21	111,000
合 計	1,747.33	19,474,000

松島地区清掃センター

資 源 物 品 目	資源物売却量 (単位/t)	資源物売却額 (単位/円)
古紙・古布類（新聞・雑誌・ダンボール類・古着類）	415.17	2,196,000
空缶類（スチール缶・アルミ缶）	13.94	804,000
生活金物類（鍋・釜・やかん・フライパン・金ボウル他金属製調理器具等）	4.42	45,000
ペットボトル	42.38	961,000
発泡スチロール（白色トレイ・保冷用白色発泡スチロール他）	1.91	165,000
小形家電製品類（携帯電話・ACアダプター・コード類・その他家電製品類）	3.14	379,000
生きビン（リターナブルビン：ビールビン〔中ビン、特大ビン〕・酒一升ビン）	5.81	40,000
廃食油（てんぷら油など家庭で使用された油）	5,000(l)	55,000
合 計	486.77	4,645,000

第7回天草地域幼少年婦人防火大会 開催



▲第6回大会の様様

日時 11月12日(土) 午前9時30分～ **場所** 天草市民センターホール・屋外催し広場

内容 天草管内の幼年・少年消防クラブ員(保育園児・小学生)が、太鼓演奏やはしご乗りなどを披露します。また、屋外では濃煙体験やAED体験など消防に関する楽しいイベントも実施します。お気軽にご来場下さい。

入場
無料



取り付け
しましたか?

住宅用火災警報器

設置は
義務です

あなたの住宅にも、火災警報器の取り付けが義務付けられています。

どこに取り付けたいの?


取り付けが義務付けられている所(寝室・階段)

取り付けをおすすめする所(台所やすべての居室)

※市町村条例により、取り付けが義務付けられている場合があります。


例えば
寝室で

寝ている最中に蹴った布団が、
電気ストーブに触れて煙が…。

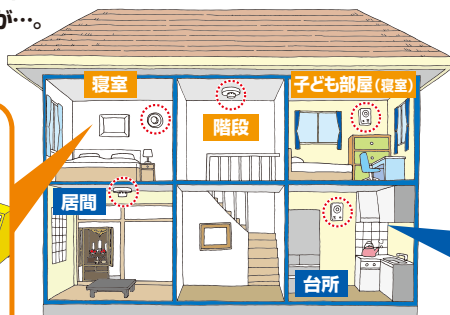

例えば
台所で

てんぶらの鍋を
火にかけたまま、
つついテレビに夢中に…。

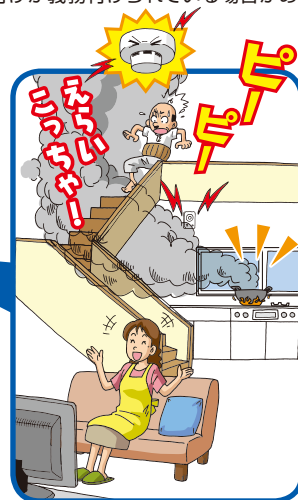

天草広域連合

〒863-0001 熊本県天草市本渡町広瀬1687番地2
TEL : 0969-24-3188
FAX : 0969-24-2726
HP <http://amakusa-kouikirengo.or.jp/>